



ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО RU



AX

**ПАРОВОЙ ГЕНЕРАТОР С
РЕВЕРСИВНЫМ РАЗВИТИЕМ ФАКЕЛА**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
1.1	ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	2
1.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
2	АРМАТУРА	4
2.1	ДАВЛЕНИЕ	4
2.1.1	Манометр	4
2.1.2	Рабочее реле давления	5
2.1.3	Предохранительные клапаны	5
2.1.4	Предохранительное реле давления	7
2.2	КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ВОДЫ	8
2.2.1	Индикатор уровня	8
2.2.2	Автоматический регулятор уровня и предохранительный датчик уровня	8
2.3	ПОДАЧА ВОДЫ	9
2.3.1	Характеристики воды	9
3	УСТАНОВКА	11
3.1	КОТЕЛЬНАЯ	11
3.2	РАЗМЕЩЕНИЕ	12
3.3	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ	12
3.4	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ	12
3.5	ДЫМОХОД	12
3.6	ГОРЕЛКА	12
3.6.1	Подбор пары "котел-горелка"	12
4	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	13
4.1	ПЕРВЫЙ ПУСК	13
4.2	ТЕКУЩАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ	13
5	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	14
5.1	ТЕКУЩЕЕ	14
5.2	ПЕРИОДИЧЕСКОЕ	14
5.2.1	Периодический контроль каждые 6 часов	14
5.3	АВАРИЙНОЕ	16
5.3.1	Замена датчика уровня	16
5.4	ХРАНЕНИЕ В ПЕРИОДЫ ПРОСТОЯ	16
5.4.1	ХРАНЕНИЕ в сухом состоянии	16
5.4.2	ХРАНЕНИЕ без слива жидкости	16
6	БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ	17
6.1	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	18
6.2	ЯРЛЫК ДАННЫХ	19

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Модель АХ – это паровой генератор с реверсивным развитием факела в топке, с фланцованными трубными досками, приваренными встык.

Данный генератор оборудован соответствующей арматурой для производства пара со значениями насыщения, близкими к единице, которые обеспечиваются благодаря обширному зеркалу испарения, препятствующему вовлечению воды в паровой поток даже при быстром отборе пара.

Реализованные особенности соединения электрического шкафа управления и арматуры позволяют осуществить полное автоматическое функционирование генератора.

Внутренние части корпуса генератора доступны как для проведения пользователем операций по очистке и техническому обслуживанию, так и для контроля со стороны компетентных организаций, осуществляемого с соблюдением инструкций, предусмотренных действующими в стране потребителя нормативами.

Безопасность, надежность, эффективность и высокое качество пара отличают наши парогенераторы, для правильной эксплуатации которых рекомендуется внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

Данный генератор предназначен для производства пара ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (12-15 кгс/см²).

1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

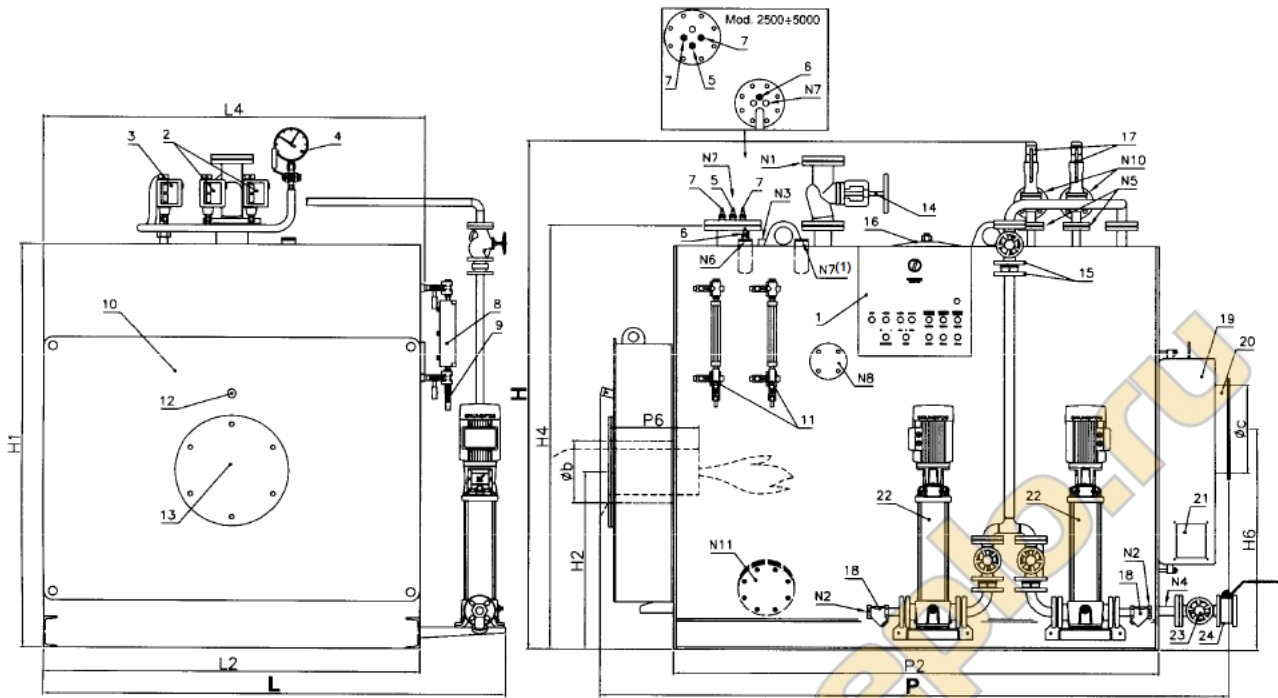


Рис. 1

ОПИСАНИЕ

- | | | | | | |
|----|---|----|-----------------------------|-----|--|
| 1 | Электрический шкаф | 12 | Гляделка контроля пламени | N2 | Подача воды |
| 2 | Регулирующие реле давления | 13 | Плита для установки горелки | N3 | Соединение для рампы инструментов (мод. 350=2000) |
| 3 | Предохранительное реле давления | 14 | Клапан отбора пара | N4 | Дренаж котла |
| 4 | Манометр | 15 | Обратные клапаны | N5 | Соединение предохранительных клапанов |
| 5 | 1-ый предохранительный датчик минимального уровня | 16 | Смотровой лаз | N6 | Соединение для 2-ого предохранительного датчика уровня |
| 6 | 2-ой предохранительный датчик минимального уровня | 17 | Предохранительные клапаны | N7 | Соединение для датчика максимального уровня (1) мод. 1000=2000 |
| 7 | Регулирующие датчики уровня (старт/стоп насоса) | 18 | Фильтр подачи воды | N8 | Соединение для системы контроля соледоержания |
| 8 | Индикатор уровня | 19 | Задняя дымовая камера | N9 | Цилиндр держателя датчиков |
| 9 | Слив индикатора уровня | 20 | Соединение дымохода | N10 | Дренаж предохранительных клапанов |
| 10 | Передняя дверца | 21 | Люк для чистки | N11 | Нижний инспекционный фланец |
| 11 | Краны индикатора уровня | 22 | Питательные электронасосы | | |
| | | 23 | Клапан регулировки потока | | |
| | | 24 | Дренажный клапан | | |

Характеристики	Номинальная мощность		Мощность топки		Потери со стороны дымовых газов	N1 Отбор пара	Номинальное рабочее давление	Емкость по воде	Поверхность испарения	Паропроизводительность*	Общий вес	Номинальное напряжение	Номинальная частота	Степень защиты	Электрическая мощность	Топливо		
	кВт	ккал/ч	кВт	ккал/ч												мбар	бар	л
AX 200	238	205.100	265	227900	5,0	12	810	1,14	350	1500	3/4 400	50,0	P55	7000	X	X	X	
AX 300	341	293.000	379	325600	6,5	12	920	1,37	500	1620	3/4 400	50,0	P55	7000	X	X	X	
AX 400	443	380.900	492	423200	5,0	12	1120	1,44	650	2000	3/4 400	50,0	P55	7000	X	X	X	
AX 500	545	468.800	606	520900	5,0	12	1250	1,65	800	2120	3/4 400	50,0	P55	7000	X	X	X	
AX 600	681	586.000	757	651100	7,0	12	1830	2,09	1000	2720	3/4 400	50,0	P55	7000	X	X	X	
AX 800	920	791.100	1.022	879000	6,5	12	2190	2,59	1350	3250	3/4 400	50,0	P55	7000	X	X	X	
AX 1000	1158	996.200	1.287	1106900	9,5	12	2640	2,69	1700	3700	3/4 400	50,0	P55	7000	X	X	X	
AX 1200	1363	1.172.000	1.514	1302200	10,0	12	3050	3,14	2000	4250	3/4 400	50,0	P55	15000	X	X	X	
AX 1500	1703	1.465.000	1.893	1627800	6,5	12	3380	3,43	2500	5000	3/4 400	50,0	P55	15000	X	X	X	
AX 1750	2044	1.758.000	2.271	1953300	9,0	12	4020	4,12	3000	5650	3/4 400	50,0	P55	15000	X	X	X	
AX 2000	2385	2.051.000	2.650	2278900	9,0	12	5000	4,43	3500	6950	3/4 400	50,0	P55	-	X	X	X	
AX 2500	2726	2.344.000	3.028	2604400	10,0	12	6950	5,75	4000	8550	3/4 400	50,0	P55	-	X	X	X	
AX 3000	3407	2.930.000	3.786	3255600	11,0	12	7400	6,46	5000	9600	3/4 400	50,0	P55	-	X	X	X	

Размеры	H	H1	H2	H4	H6	L	L2	L4	P	P2	P6	Øb	Øс	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	DN/in	DN/in	DN/in	DN/in	DN/in	DN/in	DN/in	DN/in	DN/in	DN/in	DN/in
AX 200	1810	1340	585	1470	800	1510	1180	1230	1840	1260	280-330	180	250	32	25	1"	32	25	1/2"	1/2"	50	100	40	125
AX 300	1810	1340	585	1470	800	1510	1180	1230	2090	1510	280-330	225	250	32	25	1"	32	25	1/2"	1/2"	50	100	40	125
AX 400	1930	1460	630	1560	800	1630	1300	1350	2130	1520	320-370	225	300	40	25	1"	32	25	1/2"	1/2"	50	100	40	125
AX 500	1930	1460	630	1560	800	1630	1300	1350	2350	1740	320-370	280	300	40	25	1"	32	25	1/2"	1/2"	50	100	40	125
AX 600	2140	1670	660	1840	800	1840	1510	1560	2350	1740	350-400	280	350	50	25	1"	32	25	1/2"	1/2"	50	125	40	125
AX 800	2140	1670	660	1840	800	1840	1510	1560	2760	2150	350-400	280	350	50	25	1"	32	25	1/2"	1/2"	50	125	40	125
AX 1000	2300	1830	800	1945	1000	1990	1660	1710	2790	2150	370-420	280	400**	65	32	1"	32	25	1/2"	1/2"	50	125	40	125
AX 1200	2300	1830	800	1945	1000	1990	1660	1710	3150	2510	370-420	320	400**	65	40	1"	32	25	1/2"	1/2"	50	125	40	125
AX 1500	2460	1990	1080	2060	1080	2170	1840	1880	3200	2510	420-470	360	450**	80	40	-	32	25	1/2"	1/2"	50	125	40	125
AX 1750	2530	1990	1080	2060	1080	2210	1840	1880	3700	3010	420-470	360	450**	80	40	-	32	32	1/2"	1/2"	50	125	50	150
AX 2000	2720	2180	895	2340	1225	2350	1980	2020	3770	3010	480-530	360	500**	80	50	-	32	40	1/2"	1/2"	50	150	65	150
AX 2500	2840	2300	915	2460	1250	2470	2100	2140	4280	3500	480-530	400	550**	100	50	-	32	32	1/2"	1/2"	50	150	50	150
AX 3000	2960	2420	1000	2580	1350	2590	2220	2260	4530	3750	480-530	400	600**	125	50	-	32	32	1/2"	1/2"	50	150	50	150

* Температура питательной воды 80°C ** Фланцевое соединение дымохода
Температура на выходе дымовых газов (°C): Газ=227; Дизельное топливо=230; Мазут=229

2 АРМАТУРА

Генераторы пара **АХ** снабжены всеми необходимыми вспомогательными устройствами, которые можно подразделить на:

- Предохранительная арматура (предохранительные клапаны, предохранительные датчики уровня, предохранительное реле давления).
- Указательная арматура (индикатор уровня, манометр, гляделка контроля пламени).
- Регулирующая арматура (регуляторы уровня, реле давления).
- Питательная арматура (центробежные насосы).
- Арматура для выполнения определенных операций (запорные клапаны, дренажный клапан).

В приводимых ниже описаниях арматура подразделяется в зависимости от физической величины, для управления которой она предназначена (давление и уровень).

2.1 ДАВЛЕНИЕ

2.1.1 Манометр (Рис. 2)

Манометр бурдоновского типа, состоящий из металлической трубки сильно сжатого эллиптического поперечного сечения, которая согнута в дугу. Один конец этой трубки открыт и сообщается с внутренним пространством парогенератора, давление в котором он измеряет; другой конец трубки закрыт и свободно перемещается, он соединен через рычажный механизм с зубчатым сектором со стрелочным указателем.

Расчетное давление обозначено на манометре красной отметкой.

Манометр установлен на трехходовом кране, позволяющем осуществлять следующие операции:

- Соединение между парогенератором и манометром (нормальный рабочий режим).
- Соединение между манометром и наружной средой (положение, необходимое для продувки сифона).
- Соединение между парогенератором, манометром и эталонным манометром (положение, необходимое для контроля манометра).

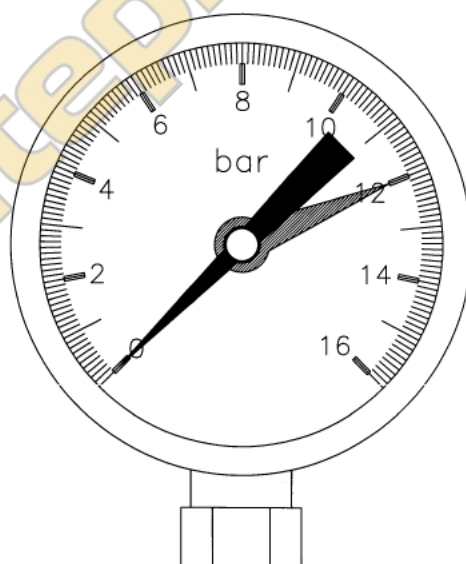


Рис. 2

2.1.2 Рабочее реле давления

Устройство, контролирующее давление в генераторе и поддерживающее его в рамках заданного диапазона между минимальным и максимальным значениями.

2.1.3 Предохранительные клапаны

Предохранительные клапаны являются устройствами аварийного слива жидкости, находящейся под давлением; клапаны срабатывают автоматически при достижении тарировочного давления.

Данные клапаны регламентированы национальными и международными нормативами, поэтому размеры, приемочные испытания, установка и техническое обслуживание должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативами и данным руководством.

Предохранительные клапаны являются результатом большого опыта, накопленного в течение десятилетий работы, выполненной в различных областях; клапаны выполнены с соблюдением всех последних данных о защите оборудования под давлением.

Клапаны способны препятствовать превышению допустимого максимального давления, даже если все другие автономные предохранительные устройства, установленные на парогенераторе, заблокированы.

Основные компоненты предохранительного клапана представлены на рисунке 3:

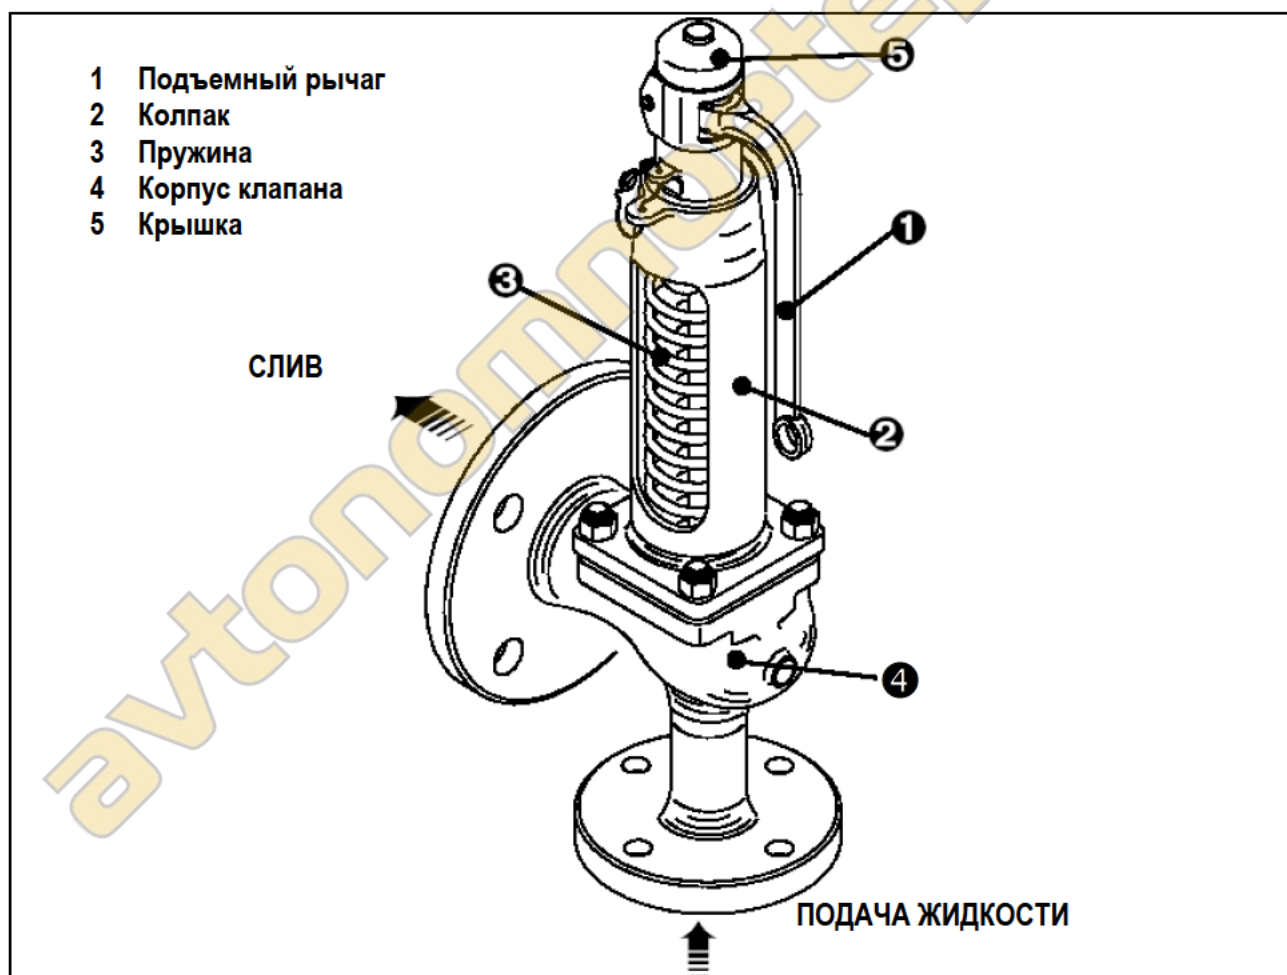


Рис. 3

В конструкции сливного трубопровода предусмотреть поддерживающие хомуты, чтобы компенсировать воздействие, возникающее при сливе жидкости (Рис. 4).

Подготовить в сливном трубопроводе одно или несколько дренажных отверстий для слива конденсата.

Слив должен поступать в атмосферу, направление открытия клапана при этом должно быть таким, чтобы не причинить вред людям или имуществу.

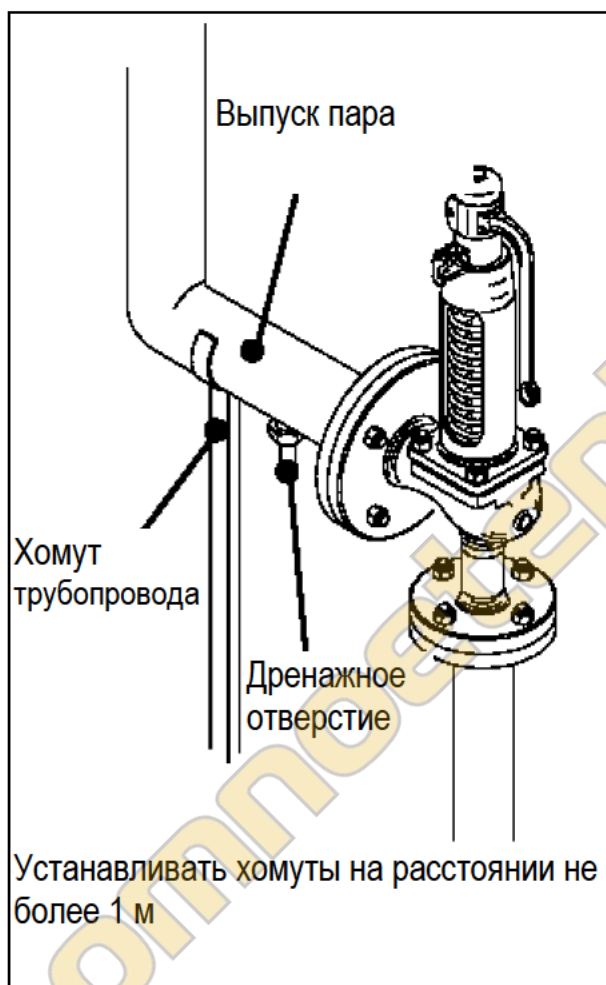


Рис. 4

Необходимо, чтобы установленные для защиты парогенератора предохранительные устройства периодически (не реже одного раза в неделю) срабатывали при работе парогенератора под давлением посредством ручного «подрыва» и подъемного рычага затвора клапана. Проверять не реже одного раза в год калибровку предохранительных клапанов непосредственно на парогенераторе или с помощью теста на стенде.

Необходимо менять предохранительные клапаны по истечении десятилетнего периода эксплуатации. Функционирование предохранительных клапанов чувствительно к потерям напора, которые происходят во время открытия клапанов в сливном трубопроводе. Что касается потерь напора в сливном трубопроводе, то максимальное допустимое значение для клапанов не может превышать 15% от величины тарировочного давления.

Техническое обслуживание

Основные меры предосторожности при проведении надзора или технического обслуживания:

- Удостовериться в том, что устройство не находится под давлением.
- Подождать пока температура горячих частей не опустится ниже 30°C.
- Каждые два года клапан должен подвергаться осмотру.

Клапан является механизмом, требующим осторожного обращения, поэтому владелец устройства должен следить за эффективностью работы клапана. В случае необходимости обратиться к техническому специалисту завода-изготовителя.

Предохранительные клапаны спроектированы и сконструированы для работы без смазывания, достаточно содержать их в чистом виде и исправном состоянии.

2.1.4 Предохранительное реле давления (Рис. 5)

Реле давления снабжено однополюсным переключателем, расположение которого зависит от давления на соответствующем парогенераторе и от установленного значения.

Калибруется на давление выше максимального давления датчика давления, но всегда ниже давления открытия предохранительного клапана.

Реле снабжены двумя монтажными отверстиями для снятия переднего колпака. Реле давления может быть установлено в любом месте, но на оборудовании, подверженном сильным вибрациям, целесообразно устанавливать реле с кабелем в нижней части.

Предохранительное реле давления срабатывает в случае неисправности датчика давления и останавливает работу горелки.

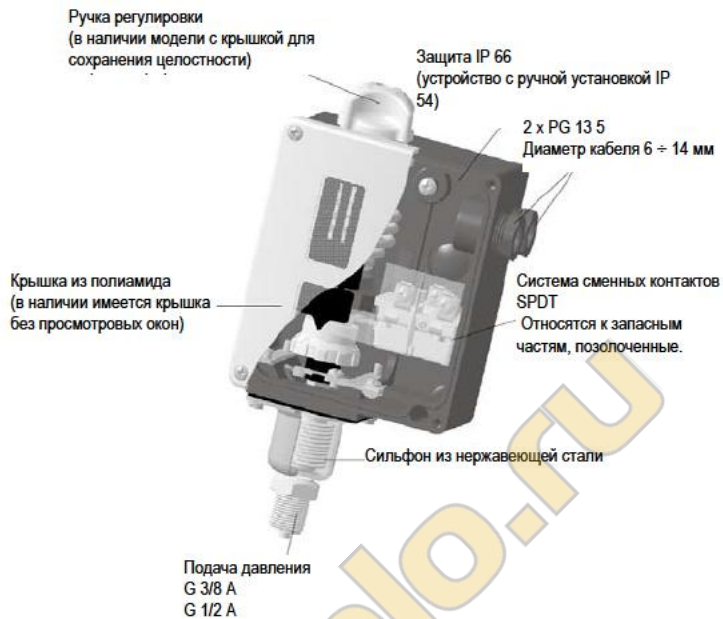


Рис. 5

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ (Рис. 6)

Когда давление превышает установленное значение, контакты 1-4 замыкаются, а контакты 1-2 размыкаются. Контакты возвращаются в свое исходное положение, когда давление опускается ниже установленного значения, меньше дифференциала.

I. Сигнал тревоги, вызванный повышением давления выше установленного значения.


II. Сигнал тревоги, вызванный понижением давления ниже установленного значения, меньше дифференциала.



Рис. 6

Безопасное функционирование происходит при возрастающем давлении, на рис. 7 показано поперечное сечение предохранительного сиффона для возрастающего давления. Когда давление повышается, контактный рычаг прерывает соединение между клеммами 1 и 2. Если имеется отверстие во внутреннем сиффоне, давление подается во внешний сиффон. Внешний сиффон имеет поверхность в три раза большую по сравнению с внутренним сиффоном. Соединение между клеммами 1 и 2 прерывается. Если имеется отверстие во внешнем сиффоне, между двумя сиффонами возникнет атмосферное давление.

Контактная система прерывает соединение между клеммами 1 и 2. Благодаря двойному сиффону в случае повреждения не будет происходить вытекание жидкости в окружающую среду.

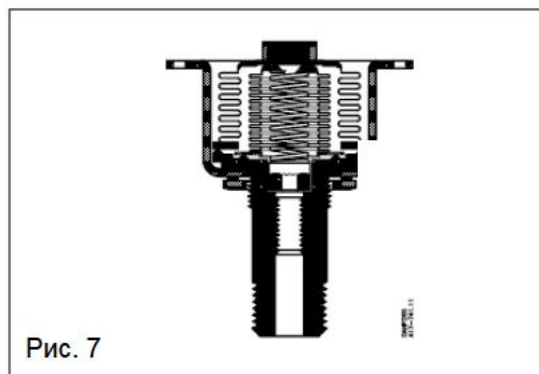

2.2 КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ВОДЫ

2.2.1 Индикатор уровня

Индикатор уровня состоит из пары отсечных вентиляей, соединенных со светоотражающим корпусом с призматическим стеклом. Это устройство соединяется с паровым генератором выше и ниже нормального уровня воды, а в нижней части устройство оснащено сливным вентиляем для удаления отложений и поддержания стекла в чистом состоянии. С помощью данных вентиляей можно регулярно проверять эффективность системы контроля уровня, следуя изложенным ниже инструкциям:

- открыть на несколько секунд и закрыть сливной вентиль. Если уровень падает, а затем быстро возвращается к исходной отметке с большими колебаниями, это означает, что индикатор уровня работает нормально. Если же вода возвращается медленно или останавливается на уровне, отличном от исходного, то это означает, что один из гидравлических каналов засорен. Для определения того, какой из двух каналов засорен и для его очистки следует закрыть паровой вентиль, оставив открытым водный вентиль, затем открыть сливной вентиль, из него должна пойти вода, выводящая отложения, имеющиеся в канале. После этого водный вентиль закрывается и открывается паровой вентиль; в результате из сливного вентиля должен пойти пар. После закрытия сливного вентиля и открытия парового и водного вентиляей уровень воды должен вернуться в исходное положение. Если этого не происходит, то следует прочистить соединительные патрубки между индикатором уровня и паровым генератором. Во время ввода в эксплуатацию следует убедиться, что отдушина и слив закрыты. Во время эксплуатации отсечные вентили должны быть полностью открыты.

Для уменьшения вероятности протечек индикаторы уровня необходимо периодически перекрывать для контроля того, что момент затяжки болтового соединения составляет не менее 30 Н x м.

Не продолжать техническое обслуживание индикатора уровня, не убедившись в том, что:

- Давление внутри генератора не равно атмосферному давлению.
- Температура индикатора уровня равна температуре окружающей среды.

Техническое обслуживание должно быть произведено когда:

- Стекло частично теряет свою прозрачность, появляется матовость и признаки внутренней шероховатости, вызванные эрозией или коррозией, что влечет за собой нарушение геометрии стекла и снятие показаний становится затруднительным.
- Обнаруживаются минимальные утечки из прокладок или из группы отсечных вентиляей.

2.2.2 Автоматический регулятор уровня и предохранительный датчик уровня (Рис. 8)

Принцип определения и контроля уровня воды основан на электрической проводимости воды. В состав устройства входят электронные реле, расположенные в электрическом шкафу, и датчики различной длины, погруженные в корпус котла.

Устройство позволяет выполнять следующие операции:

- **Пуск и автоматический останов насоса:** два датчика, установленные в котле, один из которых, более длинный, служит для включения насоса, а другой, более короткий, служит для его останова. Оба датчика соединены с единым регулировочным реле, расположенным в электрическом шкафу.
- **Останов горелки при снижении уровня:** два датчика одинаковой длины, установленные в котле, соединены с двумя отдельными регулировочными реле, расположенными в электрическом шкафу. Датчики останавливают горелку при снижении уровня воды ниже минимально допустимого предела.

Датчики в котле:

- 6 Останов насоса
- 7 Включение насоса
- 8 1-ый предохранительный датчик блокировки горелки и включения сигнала тревоги.
- 9 2-ой предохранительный датчик блокировки горелки и включения сигнала тревоги.

Примечание: рекомендуется добавить к сигналу тревоги в котельной звуковой или визуальный сигнал.

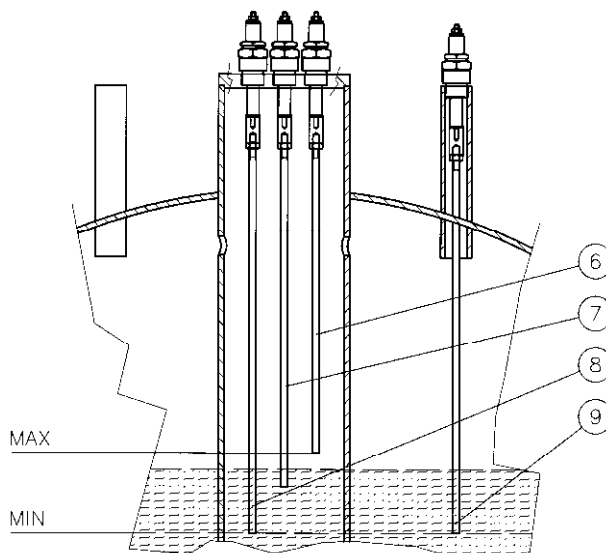


Рис. 8

2.3 ПОДАЧА ВОДЫ

Вода подается в генератор с помощью электрического центробежного насоса. На входе насос не должен всасывать, а должен работать под напором, т.е. под давлением столба воды, создаваемого разностью между уровнем воды в баке хранения воды и насосом. Насос может обеспечить всасывание холодной воды из бака хранения холодной воды (5-6 м), но когда вода горячая насос не может всасывать ее и необходимо обеспечить подачу горячей воды в насос под определенным давлением. Высота, на которой должен быть установлен питательный бак, меняется в зависимости от температуры воды, как показано в таблице:

Температура питательной воды (°C)	Гидравлический напор на всасывании (метры)
60	1
70	2
80	3
90	4,5

ВНИМАНИЕ

- Следует избегать использования питательной воды с температурой ниже 60°C, так как такая вода содержит большое количество кислорода и способствует возникновению коррозии.
- Во избежание возникновения проблемы кавитации насоса температура воды в баке хранения конденсата не должна превышать 90°C.

2.3.1 Характеристики воды

Значения, указанные в нижеприведенных таблицах, являются выдержками из таблиц 5.1, 5.2, рисунок 5.1,5.2; EN 12953-10 (данные, соответствующие качеству питательной и рабочей воды).

Для генераторов, которые не попадают под данный норматив, необходима консультация специализированных фирм по выбору водоподготовки на основе анализов воды.

ВАЖНО: Многочисленные повреждения, а иногда и серьезные аварии вызваны использованием воды с несоответствующими характеристиками.

ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА: ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ (на входе)

Таб. 1

Характеристики	Единица измерения	Давление ≤ 20 бар
Внешний вид	Светлая, прозрачная, без пены, твердые вещества в суспензии	
Прямая проводимость при 25 °C	мкСм/см	< 6000
pH при 25°C	---	> 9,2
Общая жесткость (Ca+Mg)	ммоль/л	< 0,01
Железо (Fe)	мг/л	< 0,3
Медь (Cu)	мг/л	< 0,05
Кремнезем (SiO ₂)	мг/л	См. табл. 1.1
Кислород (O ₂)(2)	мг/л	< 0,05
Маслянистые вещества	мг/л	< 1
Концентрация органических веществ	-----	Примечание 1

Примечание 1. Органические вещества - это, как правило, смесь различных остаточных продуктов. Состав данных смесей и свойства их различных компонентов сложно предвидеть в условиях работы котла. Органические вещества могут распадаться на составные части и образовывать угольную кислоту или кремниевые продукты, которые увеличивают кислотную проводимость и являются причиной коррозии и отложений.

Таб. 1.1

Щелочь	Кремнезем
0,5 мг/л	80 мг/л
5 мг/л	105 мг/л
10 мг/л	135 мг/л
15 мг/л	160 мг/л

Примечание 2. Данные значения действительны, если предполагать наличие термического деаэрата. При отсутствии деаэрата необходимо повысить температуру воды, содержащейся в баке, не менее чем до 80°C (см. параграф 2.3 Подача воды) для снижения уровня растворенных газов (кислорода O₂ и углекислого газа CO₂). В любом случае необходимо использовать химические добавки для полного удаления кислорода из питательной воды и для снижения до минимума коррозионных проявлений CO₂.

РАБОЧАЯ ВОДА – ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Таб. 2

Характеристики	Единица измерения	Давление ≤ 20 бар
Внешний вид	Чистая, прозрачная, без пены, твердые вещества в суспензии	
Прямая проводимость при 25 °С	мкСм/см	< 6000
рН при 25 °С	-----	10,5 ÷ 12
Общее содержание щелочи	ммоль/л	1 ÷ 15
Кремнезем (SiO ₂)	мг/л	См. табл. 1.1
Фосфаты (PO ₄)	мг/л	10 ÷ 30
Органические вещества	-----	Примечание 1

ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗОВ

Частота анализов зависит от режима эксплуатации генератора и качества используемой питательной воды; рекомендуется контролировать значение рН, общую жесткость и содержание щелочи в питательной и рабочей воде каждые два дня. При переменных рабочих условиях особенно важно проводить ежемесячное снятие проб питательной и рабочей воды для полного анализа.

Кроме того целесообразно проверять визуально в возврате конденсата наличие маслянистых высокозагрязняющих веществ, которые могут приводить к снижению испарения на поверхности воды в котле из-за наличия маслянистого слоя.

3 УСТАНОВКА

3.1 КОТЕЛЬНАЯ

Следует придерживаться действующих нормативных актов. В частности, при проектировании котельных необходимо руководствоваться положениями «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (ПБ 10-574-03), СНиП II-35-76 «Котельные установки», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения» и других соответствующих нормативных актов.

Кроме того необходимо соблюдать следующие правила:

- Между максимальным боковым и максимальным задним габаритом генератора и стенами котельной должно оставаться пространство минимум 60 см, но рекомендуется увеличить его до 1 м для доступа персонала. В задней части генератора рекомендуется оставить пространство, необходимое для открытия шарнирных дверей.
- Между передней дверцей генератора и противоположной стеной котельной необходимо оставить пространство, равное длине пучка труб, для поддержания чистоты труб и возможности их замены.

При проектировании помещений для парогенераторов должны быть учтены требования местных противопожарных правил, действующих в стране потребителя.

Данные нормы должны соблюдаться и при работе с устройствами для бытового отопления, и при работе с устройствами, обслуживающими промышленные здания.

3.2 РАЗМЕЩЕНИЕ

Парогенераторы нашего производства моноблочной версии не требуют проведения фундаментных работ; достаточно иметь гладкую и горизонтальную поверхность, желательна приподнятая на цоколе высотой 5-10 см.

3.3 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

После размещения в месте установки парогенератор должен быть подсоединен к системе питания в следующих точках:

Вода

От бака хранения конденсата (если имеется, в противном случае - от бака хранения очищенной воды) к всасывающему насосу линии подачи воды.

Пар

От клапана отбора пара к потребляющим устройствам (распределяющему коллектору или другим), от выхода предохранительных клапанов к выводу за пределы помещения в безопасное место.

Сливные трубы

От сливной трубы индикатора уровня, от дренажного клапана котла в канализационную систему.

Топливо

Подсоединение к горелке, работающей на газе метане, сжиженном газе, дизельном топливе и мазуте.

3.4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Парогенератор должен быть оснащен электрическим шкафом (степень защиты IP 55) с полным комплектом вспомогательных устройств котла.

Электрическая схема

См. схему, расположенную внутри электрического шкафа.

3.5 ДЫМОХОД

Соединительная труба от дымовой камеры котла к основанию дымохода должна иметь уклон по ходу дымовых газов, рекомендуемый угол уклона не менее 10%. Соединительная труба должна быть как можно короче и прямее, при этом колена и муфты должны быть спроектированы рационально, в соответствии с требованиями, применяемыми к воздухопроводам.

Для отрезков длиной до 2 метров можно использовать диаметры, соответствующие соединению отвода газов (см. таблицу Технические данные). Для дымоходов с более сложной конфигурацией необходимо увеличить диаметр.

В любом случае, дымоходы должны иметь размеры в соответствии с действующими местными техническими стандартами. Рекомендуется обращать особое внимание на внутренний диаметр, изоляцию, непроницаемость материала для газов, возможность очистки и отверстие отбора проб дымовых газов для анализа топлива.


3.6 ГОРЕЛКА

Для улучшения удовлетворения потребностей рекомендуется устанавливать **двухступенчатую** или **модуляционную горелку**; таким образом, можно избежать чрезмерных перепадов давления в результате непредвиденного отбора пара со стороны потребляющих устройств.

Кроме этого, особенно при работе с газовой горелкой, перед каждым включением горелки происходит довольно долгая вентиляция топки с соответствующей значительной потерей тепла в дымоходе.

3.6.1 Подбор пары «котел-горелка»

Проверить, чтобы пространство между соплом горелки и дверью было должным образом заполнено изоляционным керамическим огнеупорным материалом. (Рис. 9).

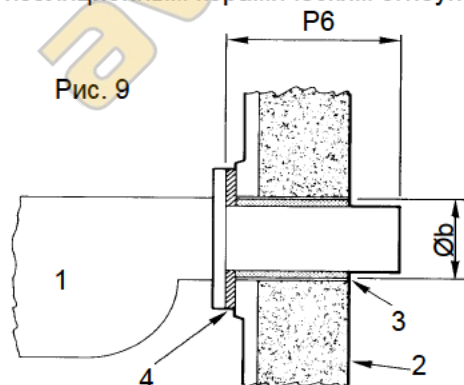

Описание:

1. Горелка
2. Дверца
3. Теплоизоляционный материал
4. Фланец

См. параграф: Технические данные по длине форсунки (P6), диаметру отверстия горелки (Øb) и герметизации.

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1 ПЕРВЫЙ ПУСК

ВАЖНО: Перед пуском котла вставить турбулизаторы в дымовые трубы, помещая их внутрь на расстояние не менее 100 мм.

- Проверить, чтобы все соединения были затянуты до упора.
 - Проверить, чтобы труба подачи питательной воды была в чистом состоянии; перед окончательным заполнением следует промыть трубы несколько раз со сливом в канализацию.
 - Закрыть дренажные клапаны, соединение для отбора пара и дренажное соединение индикатора уровня.
 - Открыть отсечные клапаны измерения уровня и линии подачи воды (перед и за насосом подачи воды).
 - Проверить закрытие смотрового лаза котла.
 - Запустить котел следующим образом:
 - 1) Подать напряжение на электрический шкаф котла с помощью главного выключателя.
 - 2) Убедиться в том, что вал двигателя электронасоса свободно вращается и проверить правильность направления вращения.
 - 3) Установить переключатель насоса в положение «АУТ» и убедиться в том, что горелка не может начать работу, пока вода не достигнет минимального уровня.
 - 4) Проверить, что насос останавливается при достижении максимального уровня, наблюдая за индикаторами уровня и контролируя положение самих вентиляей.
 - 5) Нажать и удерживать в нажатом положении кнопку восстановления безопасного уровня воды в течение 10 секунд, так как реле проводимости действует с определенной задержкой.
 - 6) Открыть сливной ventиль котла и проверить по индикатору уровня, когда срабатывает датчик включения насоса.
 - 7) Установить переключатель насоса в положение "0", оставив открытым сливной ventиль, и проверить уровень срабатывания предохранительных датчиков с учетом данных таблички минимального уровня.
 - 8) Закрыть сливной ventиль и перевести переключатель насоса в положение «АУТ».
 - 9) Подать напряжение на горелку и создать давление в котле, калибруя его на рабочее давление.
- ВНИМАНИЕ:** На генераторах, имеющих люк для внутреннего осмотра котла при первом пуске очень важно затягивать две гайки дверцы люка по мере увеличения давления. В противном случае из-за утечки пара, разрушающей уплотнение, создается опасность для персонала котельной.

4.2 ТЕКУЩАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

При пуске из холодного состояния следует убедиться в том, что:

- Котел заполнен водой до минимального уровня;
- При увеличении объема в результате нагрева уровень не повышается значительно, создавая, таким образом, необходимость в регулярном сливе для возврата уровня воды в среднее положение на стеклянном индикаторе;
- При достижении заданного давления клапан отбора пара должен открываться постепенно, чтобы нагреть подающую трубу с целью удаления возможного конденсата из трубопроводов;
- Уплотнение для люка герметично.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 ТЕКУЩЕЕ

- Периодически промывать индикаторы уровня, блок датчиков-зондов (если есть в наличии) и котел для предотвращения накопления отложений;
- Проверять работоспособность регулировочных и контрольных приборов, тщательно осматривая их электрические части (включая соединения) и механические части (реле давления); рекомендуется ежегодно менять керамические держатели датчиков уровня;
- Регулярно проводить техническое обслуживание горелки (согласно соответствующим инструкциям);
- Проверять затяжку болтов фланцевых соединений и состояние уплотнений;
- Проверять состояние обмуровки дверцы парогенератора;
- Чистить пучок труб и турбулизаторы;
- Проводить должное техническое обслуживание насосов (подшипники, механическое уплотнение);
- Проверять износ дренажных клапанов, которые обычно изнашиваются сильнее из-за абразивного действия грязевых отложений.


5.2 ПЕРИОДИЧЕСКОЕ

5.2.1 Периодический контроль каждые 6 часов

Периодически (каждые 6 часов работы) квалифицированный персонал должен проверять котельное оборудование с целью определения правильной работы всех предохранительных приборов.

Система может быть перезагружена в случае, если никаких отклонений от нормы не было выявлено: отключить питание электрического шкафа на 20 секунд, включить главный переключатель и нажать кнопку перезагрузки.

Для получения более подробной информации обратитесь к следующему разделу.

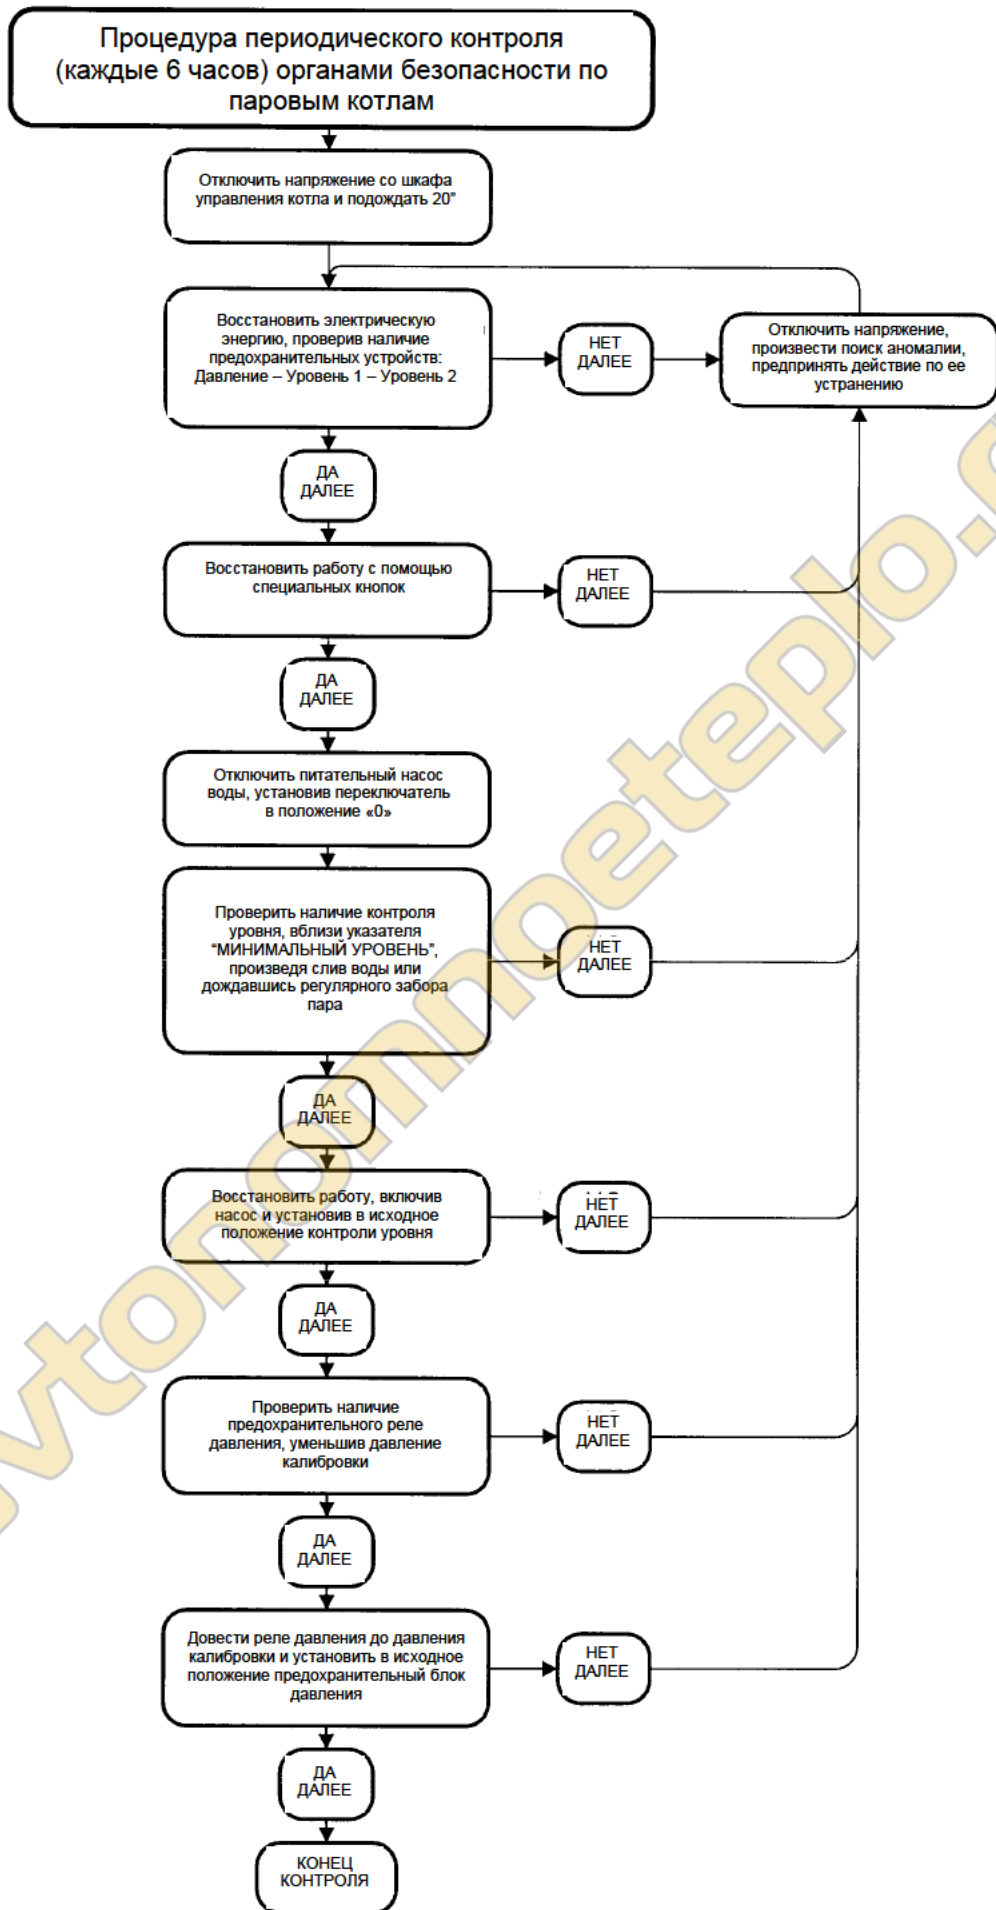

5.3 АВАРИЙНОЕ

Каждый парогенератор должен периодически останавливаться для проведения тщательной инспекции и технического обслуживания: периодичность таких остановов определяется на основании опыта, эксплуатационных условий, качества питательной воды и типа используемого топлива. Перед входом в корпус котла для инспекции или чистки следует убедиться в том, что в парогенератор не могут попасть вода или пар через подсоединенные трубы. Все клапаны должны быть перекрыты и при необходимости изолированы путем снятия участка соединения с системой питания или установки глухого фланца.

Внутренняя часть компонентов, находящихся под давлением, должна быть тщательно обследована на предмет наличия возможных отложений, **коррозии** и других потенциальных **источников опасности, возникающих под действием питательной воды**.

Следует удалить отложения механическим или химическим способом и **проверить, используя необходимый инструмент, что реальная толщина обечайки больше или равна указанной в сборочном чертеже**. Каждое вздутие или иной тип коррозии должен быть снят и удален с помощью железной щетки до тех пор, пока не останется чистый металл. Следует обращать особое внимание на возможные протечки между каждой дымогарной трубой и трубными решетками: сварка должна выполняться с соблюдением действующих стандартов, следует учитывать то, что парогенератор – это устройство под давлением с опасностью взрыва, находящееся под контролем ISPEL и местных нормативных актов.

Во время проведения инспекции следует также проверить все вспомогательные компоненты, среди которых особое внимание обратить на предохранительные клапаны, датчики уровня и реле давления.

5.3.1 Замена датчика уровня

Для замены предохранительного датчика уровня или его компонентов необходимо внимательно следовать данным инструкциям:

- 1) Проверить целостность нового керамического держателя.
- 2) Проверить длину стержня.
- 3) Проверить соосность стержня и оси держателя.
- 4) Проверить целостность электрической проводки, особенно сопротивление электрического контура, который соединяет керамический держатель со шкафом управления (сопротивление должно быть выше 10 Мом)
- 5) Проверить функционирование датчиков уровня, т.е. двух керамических держателей и соответствующих реле проводимости.

5.4 ХРАНЕНИЕ В ПЕРИОДЫ ПРОСТОЯ

Зачастую наиболее серьезные коррозионные повреждения появляются именно во время простоев. Операции, необходимые для обеспечения сохранности системы, зависят в основном от продолжительности простоя.

При останове на продолжительный период парогенератор может храниться в сухом состоянии, а при коротких остановах или когда генератор выполняет функции резерва и должен быть в состоянии быстро включиться в работу, возможно хранение без слива воды.

В обоих случаях основной целью проводимых операций является предотвращение возможной коррозии.

5.4.1 Хранение в сухом состоянии

Необходимо опорожнить и тщательно протереть насухо парогенератор и затем цилиндрический корпус засыпать гигроскопическим материалом (например, негашеная известь, силикагель и т.д.).

5.4.2 Хранение без слива жидкости

Парогенератор должен быть заполнен до предела, так как коррозия возникает при взаимодействии воды и кислорода. Затем следует полностью удалить из воды кислород и постараться перекрыть все возможные пути попадания воздуха. Существуют определенные вещества, которые поглощают кислород, например, гидразин или сульфит натрия, однако после их использования необходимо проверять основность воды.

6 БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ, КАКИЕ НОРМАТИВЫ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ДЕЙСТВУЮТ В СТРАНЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ВВОД ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ С УЧЕТОМ ДАННЫХ НОРМАТИВОВ.



автономное тепло.ру

6.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Техническое руководство является неотъемлемой частью изделия. Если корпус генератора необходимо продать или передать другому владельцу, или, если необходимо переместить и оставить устройство, следует удостовериться, что техническое руководство передано с корпусом котла для его использования новым владельцем или монтажником. Данный корпус должен использоваться по назначению. Исключены любые договорные обязательства производителя при возникновении повреждений, причиненных людям, животным или предметам из-за отсутствия технического руководства и/или планируемых периодических проверок и из-за неправильной эксплуатации.

1. Необходимо проверить, правильно ли открываются предохранительные клапаны при расчетном давлении.
2. Необходимо проверить, правильно ли включается реле давления, которое, останавливая горелку, устраняет причину повышения давления.
3. Необходимо проверить, правильно ли подсоединены вспомогательные устройства к корпусу котла (проверить герметичность прокладок).
4. Уделить особое внимание доставке и установке.
5. Периодически проверять состояние вспомогательных устройств (трещины исключить).
6. Проверять срабатывание предохранительного клапана с помощью предварительного гидравлического испытания (при давлении, указанном в ярлыке данных) при завершении установки.
7. Необходимо проверить, правильно ли работает предохранительный датчик уровня согласно техническому руководству.
8. Необходимо убедиться, что значения проводимости рабочей воды соответствуют значениям, указанным в техническом руководстве.
9. Необходимо проверить, правильно ли работает питательный насос воды согласно техническому руководству (проверить насос, гидравлический напор на всасывании, температуру питательной воды, подсоединение/отсоединение насоса от датчиков регулирования уровня).
10. Проводить анализ воды с необходимой частотой, проверяя, что значения находятся в пределах, указанных в техническом руководстве, и выполняя необходимую проверку держателя и датчика уровня, понижая уровень ниже минимально допустимого.
11. Необходимо вручную осуществлять проверку датчика уровня каждые 6 часов работы.
12. Не повреждать защитную оболочку кабеля.
13. Не применять соединения котла в качестве точек распределения веса трубопроводов.
14. Необходимо предусматривать наличие компенсационных швов и кронштейнов для трубопроводов, которые соединяют котел с потребителями пара.
15. Проверять, что питание электрического шкафа соответствует питанию, указанному в прилагаемой электрической схеме.
16. Проверить, правильно ли выполнено заземление генератора.
17. Проверить электрическое устройство котельной.
18. Перед открытием смотрового люка необходимо проверить, что в корпусе котла давление равно атмосферному давлению (0 бар относительное давление).
19. Прежде чем открыть дверцу, необходимо проверить, что горелка отключена и обесточена.
20. Необходимо отключить горелку и насос до закрытия отсечного клапана.
21. Избегать контакта с неизолированными частями оборудования во время его функционирования. При осуществлении регулирования или контроля во время эксплуатации необходимо быть защищенным соответствующей одеждой.
22. Подняться и спуститься с крыши корпуса генератора для выполнения текущего и экстренного технического обслуживания.
23. Обращать внимание на острые края генератора и его вспомогательных устройств.
24. Котел должен содержаться под защитой от неблагоприятных погодных условий, к которым относятся минимальная температура (-10°C) и дождь.
25. При проектировании котельной необходимо учитывать сейсмическое состояние зоны размещения.
26. После землетрясения техническому персоналу необходимо оценить нанесенные повреждения, используя, если необходимо, неразрушающий контроль.
27. В случае повреждения, вызванного некорректной передачей другой стороне, производитель ответственности не несет.
28. Квалифицированный персонал должен обладать достаточными теоретическими и практическими знаниями и опытом относительно предохранительных и регулирующих устройств генератора.
29. Всегда сохранять дистанцию не менее 5 м от проекции на землю во время передвижения.
30. В случае сильного удара во время передвижения визуально проверить целостность всех частей устройства; заново произвести гидравлические испытания.
31. В случае изменения классификации модели придерживаться действующих в стране потребителя нормативов.
32. Запрещено самостоятельно производить сварочные и ремонтные работы, рекомендуется обращаться к производителю за соответствующими рекомендациями.

6.2 ЯРЛЫК ДАННЫХ

V805			
ICI CALDAIE S.p.A. Via G.Pascoli, 38 - 37059 ZEVIO (VR) - ITALIA - <i>Typ - Type - Typ - Modelos</i>			
AX <i>Codice - Code - Code - Codice</i>		<i>Data - Date</i>	
		<i>N° Fabbrica</i>	
GENERATORE DI VAPORE - STEAM BOILER GENERATEUR DE VAPEUR - GENERADOR DE VAPOR			
PORTATA TERMICA - HEAT INPUT DEBIT THERM. - POTENC. TERM.		POTENZA UTILE - HEAT OUTPUT DEBIT THERM. UTILE - POTENCIA UTIL	
MIN	<i>KW</i>	<i>Kcal/h</i>	MIN
MED/MIN	<i>KW</i>	<i>Kcal/h</i>	MED/MIN
MAX	<i>KW</i>	<i>Kcal/h</i>	MAX
TS min. =	-10	°C	Riferimento disegno:
PS	12	BAR	corpo:
TS max esercizio	191,7	°C	insieme:
COMBUST. LIQUIDO - LIQUID FUEL		GAS CATEG. v. categ. bruc.	
GASOLIO - LIGHT OIL - FIOUL - GASOLEO		TIPO - TYPE - TYP gas bruciatore	
NAFTA - HEAVY OIL			
BRUCIAT. - BURNER - BRULEUR - QUEMADOR			
ALIM. ELETT. - VOLTAGE - ALIM. ELECT. - TENSION D ALIMENT.		3/N 400	
CLASSE PROT. - PROTECT. CLAS - CLASE DE PROC. - PROTEC.		IP55	
DESTINAZIONE - DESTINATION - DEST.		RU	
(DATI CARATTERISTICI VEDI DICHIARAZ. CONFORMITA)			
		 1370	
TARGA DATI CORPO GENERATORE: RIMUOVERE LOGO FRONTALE "ICI" IN ALLUMINIO LA TARGA DATI LIVELLO STATO E' SITUATA ALL'INTERNO DEL QUADRO ELETTRICO.			

автономноеотепло.ru



Appartenente al Gruppo Finluc, iscritto R.I. VR n. 02245640236

Via G. Pascoli, 38 - 37059 Zevio - fraz. Campagnola - VERONA - ITALIA

Tel. 045/8738511 - Fax 045/8731148

info@icicaldaie.com - www.icicaldaie.com

Данные, приводимые в настоящем руководстве, имеют указательный характер и не являются обязательством со стороны нашей компании. В любой момент в изделия могут вноситься изменения с целью совершенствования.